

Specyfikacje przetargów / karty danych

UltraVent - typy 6-1/1 i Hexagon



Numer artykułu

60.77.467

Opis

Okap UltraVent wiąże wytwarzane opary dzięki technologii kondensacyjnej. Przyłącze zewnętrzne lub rozszerzenie dotychczasowej instalacji wentylacyjnej nie jest dla tego okapu konieczne. Montaż okapu jest prosty i może być przeprowadzony w każdej chwili, także w formie doposażenia.



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Z tego urządzenia można korzystać wyłącznie w celach komercyjnych, np. w kuchniach restauracyjnych, kuchniach dużych, przemysłowych w szpitalach, w szkołach oraz sklepach mięsnych. Każdy inny rodzaj użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i niebezpieczny. RATIONAL AG nie przejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Cechy

- Inteligentne sterowanie mocą z automatycznym, bezstopniowym dopasowaniem mocy odprowadzania do ilości produkowanej pary
- Automatyczne zwiększanie siły odsysania po otwarciu drzwi komory
- Usuwanie uciążliwych oparów i dymu. Są one odsysane i kondensowane w okapie
- Odprowadzanie ścieków przez urządzenie – brak konieczności stosowania dodatkowego przewodu odpływowego
- Prosta instalacja i doposażenie
- Transfer komunikatów serwisowych
- Płyty odbojowe umożliwiające łatwe czyszczenie, przeznaczone do mycia w zmywarce do mycia naczyń

Specyfikacje techniczne

Przyłącze:	200V - 240 NAC 1/2 AC
Częstotliwość:	50/60 Hz
Moc przyłączeniowa:	140-160 W
Pobór prądu (A):	0,7 A
Moc odsysania:	705 m ³ /h
Poziom hałasu eksploatacyjnego:	50-65 dB(A)

Wymiary i masa

Szerokość (Szer.):	968 mm
Wysokość (Wys.):	348 mm
Głębokość (Gl.):	929 mm
Masa:	47 kg

Materiał

Stal nierdzewna (CNS 1.4301/AISI 304)

Specyfikacje przetargów / karty danych

UltraVent - typy 6-1/1 iHexagon



Wskazówka





- Dzięki działaniu kondensacyjnemu okapu kondensacyjnego UltraVent lub UltraVent Plus można zmniejszyć ilość wymaganego powietrza nawiewanego i wywiewanego w urządzeniach iCombi. Konkretnie informacje można znaleźć w podręczniku dla projektantów RATIONAL. Należy przestrzegać lokalnych norm i przepisów dotyczących instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- Dopuszczony wyłącznie do instalacji na urządzeniach elektrycznych
- Przy wszystkich urządzeniach i konfiguracjach Combi-Duo instalowanych z okapem UltraVent lub UltraVent Plus, zalecamy odstęp powyżej okapu wynoszący minimum 450 mm
- Nie należy używać z VarioSmoker
- Wyłącznie do iHexagon

Homologacje



Specyfikacje przetargów / karty danych

UltraVent - typy 6-1/1 iHexagon

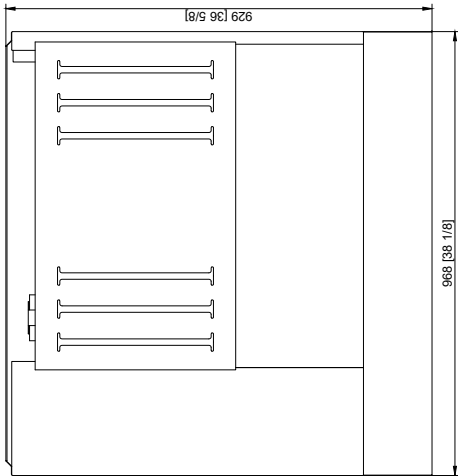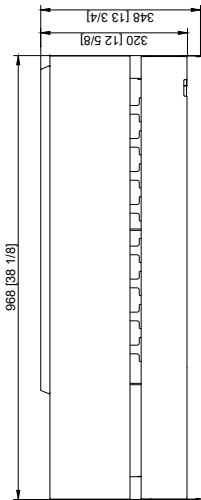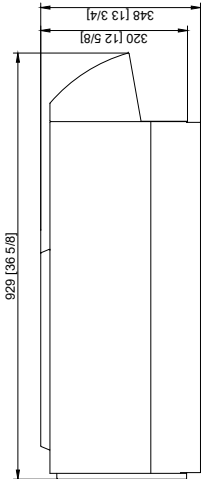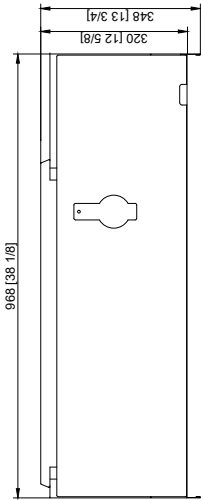

Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zzeichnungsausdruck, unterliegt nicht dem Änderungsdiagramm		UltraVent iHexagon 6-11	
Drawing is not automatically updated		(main view)	
Le plan n'est pas automatiquement mis à jour		01.09.2023	
RATIONAL AG 2023		RATIONAL AG 2023	
Revision/Revision/Revision		Maßstab/Scale/Echelle	
Index Datum/Date/Date		Abmessungen/Dimensions/Dimensions	
Name/Name/Name		Nr./No. Beschreibung/Description/Description	
J. Schuler		1	
01.02.2024		2	
		3	
		4	
		5	
		6	