

Specifikace/ Technický List

UltraVent - typ XS 6-2/3



Číslo položky

60.73.865

Popis

Digestoř UltraVent XS pohlcuje díky kondenzační technologii unikající páry. Vyvedení do venkovního prostoru nebo rozšíření stávající vzduchotechnické instalace nejsou u tohoto odsavače par nutné. Instalace digestoře je jednoduchá a lze ji provést i kdykoli dodatečně.



Použití v souladu se stanoveným účelem

Toto zařízení se smí používat pouze komerčně, například v kuchyních restaurací a v jídelnách a komerčních kuchyních nemocnic, pekařství nebo řeznictví. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné. Společnost RATIONAL AG neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku používání přístroje v rozporu se stanoveným účelem.

Varianty

- 60.73.865: UltraVent XS 6-2/3 E
- 60.73.945: Sada adaptéru UltraVent XS 6-2/3 E (do 02/2023)
- 60.73.943: UltraVent XS 6-2/3 E + sada adaptéru Combi-Duo UltraVent XS 6-2/3 E (od 02/2023)

Charakteristické znaky

- Spolehlivě redukuje unikající páry a výpary díky vysokému odsávacímu výkonu
- Snadné čištění usměrňovacích plechů, možnost mytí v myčce nádobí
- Automatické zvýšení odsávacího výkonu při otevření dvířek varného prostoru

Technické specifikace

Připojení:	200-240 V - 1 NAC
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	140-160 W
Odběr proudu (A):	0,7 A
Odsávací výkon:	280-560 m ³ /h
Provozní hluk:	52-67 dB(A)

Rozměry a hmotnosti

Šířka (š):	657 mm
Výška (v):	250 mm
Hloubka (h):	583 mm
Hmotnost:	30 kg

Materiál

Nerezavějící ušlechtilá ocel (CNS 1.4301/AISI 304)

Upozornění

- Díky kondenzačnímu účinku kondenzační digestoře UltraVent lze výrazně snížit potřebné množství přiváděného a odváděného vzduchu pro zařízení iCombi. Konkrétní informace najdete v příručce pro projektanty společnosti RATIONAL. Je nutné dodržovat místní normy a předpisy upravující používání vzduchotechnického zařízení
- Kondenzační digestoř je možné použít pro zařízení s pravým zavíráním a také pro zařízení s levým zavíráním. Součástí dodávky je možnost instalace pro obě varianty
- Nepoužívat se zařízením VarioSmoker
- U všech zařízení a instalací sestavy Combi-Duo s digestoři UltraVent nebo UltraVent Plus doporučujeme dodržovat vzdálenost směrem nahoru 250 mm

Specifikace/ Technický List

UltraVent - typ XS 6-2/3



Schválení




Specifikace/ Technický List


UltraVent - typ XS 6-2/3




Vorderansicht
Front view
Vue de face

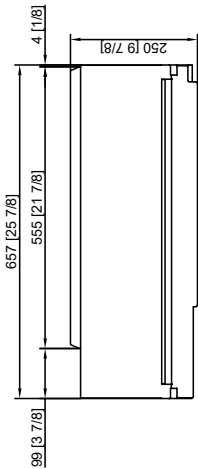


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

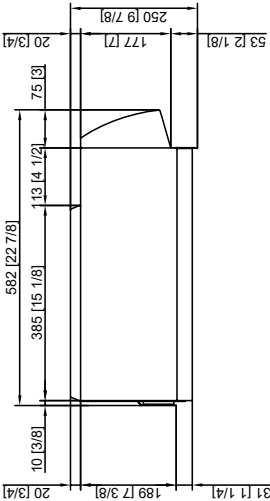

Rückansicht
Back view
Vue arrière

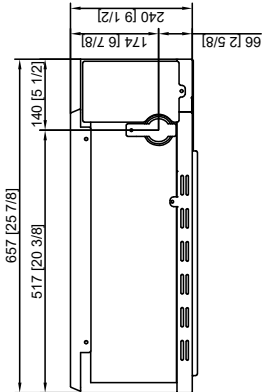

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

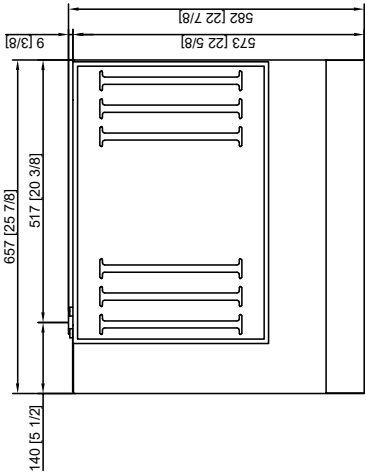

Informations/Informations/Information		Aschließender/Construction drawing/Plan de construction	
Zeichnungsausdruck unterliegt nicht den		UltraVent OP- CHP XS 6-23	
Druckbedingungen		(laster free)	
Printed drawing is not automatically updated!		30.09.2019	
La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		RATIONAL AG 2019	
RATIONAL AG 2019		1:1	
Revision/Revisions/Revisions		No./N°/Dessins/Revisions/Revisions	
1		No./N°/Dessins/Revisions/Revisions	
2		No./N°/Dessins/Revisions/Revisions	
3		No./N°/Dessins/Revisions/Revisions	
4		No./N°/Dessins/Revisions/Revisions	
5		No./N°/Dessins/Revisions/Revisions	
6		No./N°/Dessins/Revisions/Revisions	
7		No./N°/Dessins/Revisions/Revisions	
8		No./N°/Dessins/Revisions/Revisions	