

Ausschreibungstexte/Datenblatt

UltraVent - Typ 20-2/1



Artikelnummer

60.75.137

Beschreibung

Die UltraVent bindet, dank ihrer Kondensationstechnologie, austretende Dämpfe. Ein Außenanschluss oder die Erweiterung einer bestehenden Abluftanlage ist für diese Umlufthaube nicht erforderlich. Die Installation der Haube ist einfach und jederzeit nachträglich möglich.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt darf nur gewerblich genutzt werden, zum Beispiel in Restaurantküchen und Groß- und Gewerbeküchen von Krankenhäusern, Schulen oder Metzgereien. Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß und gefährlich. Die RATIONAL AG übernimmt keine Haftung aus Folgen nicht bestimmungsgemäßem Gebrauchs.

Merkmale

- Intelligente Leistungssteuerung mit automatischer, stufenloser Anpassung der Abzugsleistung an die Menge des austretenden Dampfes
- Automatische Erhöhung der Abzugsleistung beim Öffnen der Garraumtür
- Reduzierung von lästigen Dämpfen und Wrasen. Diese werden abgesaugt und in der Haube kondensiert
- Ableitung des Abwassers durch das Gerät - keine zusätzliche Abflussleitung erforderlich
- Einfache Installation und Nachrüstung
- Ausgabe von Servicemeldungen auf dem Display
- Leicht zu reinigende Prallbleche, spülmaschinengeeignet

Technische Spezifikationen

Anschluss:	200-240 V - 1 NAC/2 AC
Frequenz:	50/60 Hz
Anschlussleistung:	140-160 W
Stromaufnahme (A):	0,7 A
Absaugleistung:	705 m ³ /h
Betriebsgeräusch:	50-65 dB(A)

Abmessungen und Gewichte

Breite (B):	1.086 mm
Höhe (H):	337 mm
Tiefe (T):	1.134 mm
Gewicht:	72,7 kg

Material

Edelstahl rostfrei (CNS 1.4301/AISI 304)

Ausschreibungstexte/Datenblatt

UltraVent - Typ 20-2/1



Hinweis

- Für die Installation einer UltraVent, UltraVent Plus oder Dunstabzugshaube auf einem SelfCookingCenter (ab 09/2011) oder CombiMaster Plus wird ein entsprechendes Adapterkit benötigt
- Durch die Kondensationswirkung der UltraVent- oder UltraVent Plus-Kondensationshaube kann die notwendige Zu- und Abluftmenge für iCombi-Geräte reduziert werden. Konkrete Informationen sind dem RATIONAL-Planerhandbuch zu entnehmen. Die lokalen Normen und Vorschriften für raumluftechnische Anlagen sind zu berücksichtigen
- Nur zur Installation auf Elektrogeräten zugelassen
- Wir empfehlen bei allen Geräten mit einer UltraVent oder UltraVent Plus einen Abstand nach oben von 450 mm einzuhalten
- Nicht mit VarioSmoker zu verwenden


Zulassungen




Ausschreibungstexte/Datenblatt
UltraVent - Typ 20-2/1




Vorderansicht
Front view
Vue de face

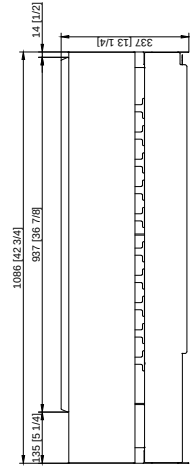


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

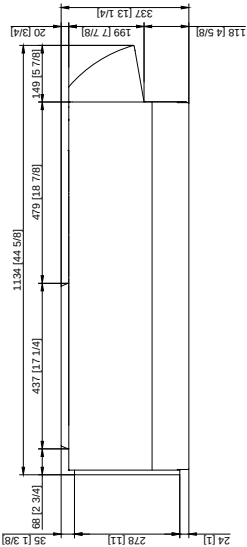

Rückansicht
Back view
Vue arrière

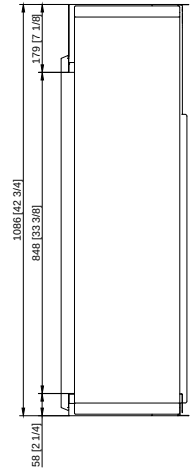

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

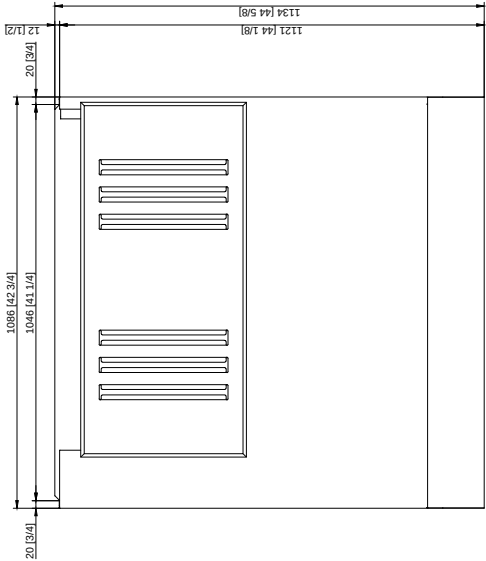

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zeichnungsdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst! Printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent CP-ICC 20-21 (master view)	
oRATIONAL AG 2019		Datum/Date/Date	
Revision/Revision/Revision		Estimateur/Estimateur/Estimateur	
Index		Abmessungen/Dimensions/Dimensions [mm/Inch]	
1	Datum/Date/Date	Name/Name/Nom	Nr./No. Beschreibung/Description/Description
2			1
3			2
4			3
5			4
6			5
7			6
8			7